



C 7.6.2 Pflichtenheft für norm. Apparatetafeln

CKW EWN EWO WWZ ebs energieUri	Normierte Apparatetafeln C 7.6.2 (a) Für Neu-, Umbauten, Sanierungen oder Erweiterungen von elektrischen Installationen, müssen bauseits Zählersteckklemmen installiert werden. Dies gilt für alle direkt gemessenen Anlagen. Weitere Informationen entnehmen Sie im Anhang C 7.6.2
---	---

C 7.6.2 (a) Zähleranschlussklemme für Messapparate

Seidl 80A – Leiterquerschnitt 2.5 bis 35mm² (rot)

- Bauliche Veränderungen, z. B. Neu-, Umbauten, Sanierungen, Erweiterungen usw., welche den Messkreis (Direktmessungen) tangieren, bedingen den Einbau von Zähleranschlussklemmen.
- Die Zähleranschlussklemme ist bauseitig zu liefern und gemäss Dispo zu installieren.
- Beim Verwenden von Litze-Leitern / flexible Leiter sind Aderendhülsen zu verwenden.
- Hinter der Apparatetafel ist die übliche Reserveschleife für alle Leiter vorzusehen.
- Der Abstand zwischen Unterkante der Apparateplatte bis Mitte horizontaler Apparateschiene muss 120 mm betragen.
- Die Mittelachsmarkierung der Zähleranschlussklemme muss auf die Mittelachse der vertikalen Apparateschiene ausgerichtet sein (siehe Dispo).
- Das maximale Drehmoment der Anschlussklemme ist gemäss Hersteller zu beachten.
- Die Anschlussenden der Steuerleiter vor der Apparatetafel müssen mindestens 250 mm betragen und sind zu isolieren.
- Bis zur Zählermontage ist die Zähleranschlussklemme mittels Abdeckhaube oder Abdeckband gegen Fremdkörper / Staub zu schützen. Bis dahin dürfen keine Bezügerüberstromunterbrecher eingeschaltet werden. Reserve-Zählerplätze sind in **jedem Fall** mit der transparenten Abdeckhaube zu versehen.

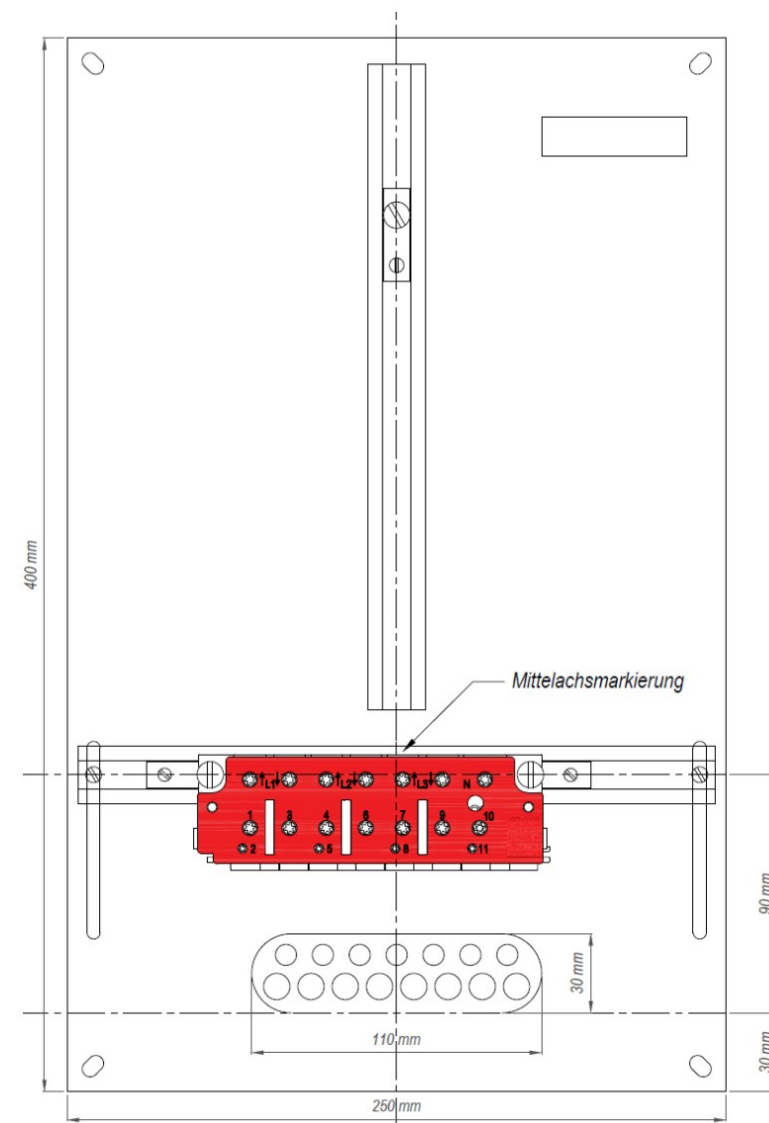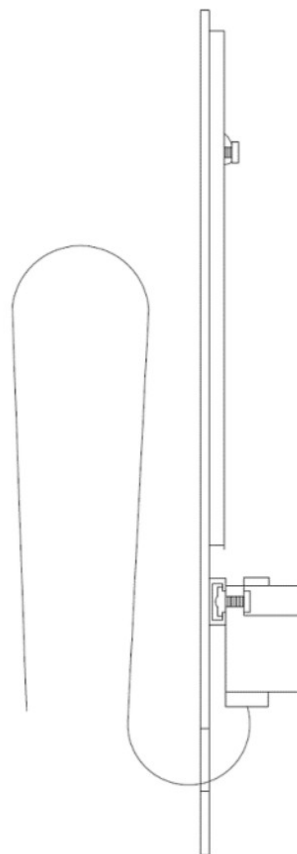

Zugelassene Produkte

- | | | |
|---|----------------------|-------------------|
| • Seidl 80A (rot), Leiterquerschnitte von 2.5 bis 35mm ² | SL-ZAKD 80 (128)A-1N | E-Nr. 169 127 329 |
| • Seidl Abdeckhaube | SL-AKS/Z-ADH-02-CHD | E-Nr. 169 027 209 |

Zähleranschlussklemme für Messapparate



C 7.6.2 (a)
Version: 01.06.2025

☒CKW ☒ewl ☐EWN ☒EWO ☒WWZ ☐EBS ☐EWS ☒energieUri

C 7.6.2 (a) Zähleranschlussklemme für Messapparate

Hager 100A – Leiterquerschnitt 2.5 bis 35mm²

- Bauliche Veränderungen, z. B. Neu-, Umbauten, Sanierungen, Erweiterungen usw., welche den Messkreis (Direktmessungen) tangieren, bedingen den Einbau von Zähleranschlussklemmen.
- Die Zähleranschlussklemme ist bauseitig zu liefern und gemäss Dispo zu installieren.
- Beim Verwenden von Litze-Leitern / flexible Leiter sind Aderendhülsen zu verwenden.
- Hinter der Apparatetafel ist die übliche Reserveschleife für alle Leiter vorzusehen.
- Der Abstand zwischen Unterkante der Apparateplatte bis Mitte horizontaler Apparateschiene muss 120 mm betragen.
- Die Mittelachsmarkierung der Zähleranschlussklemme muss auf die Mittelachse der vertikalen Apparateschiene ausgerichtet sein (siehe Dispo).
- Das maximale Drehmoment der Anschlussklemme ist gemäss Hersteller zu beachten.
- Die Anschlussenden der Steuerleiter vor der Apparatetafel müssen mindestens 250 mm betragen und sind zu isolieren.
- Bis zur Zählermontage ist die Zähleranschlussklemme mittels Abdeckhaube oder Abdeckband gegen Fremdkörper / Staub zu schützen. Bis dahin dürfen keine Bezügerüberstromunterbrecher eingeschaltet werden. Reserve-Zählerplätze sind in **jedem Fall** mit der transparenten Abdeckhaube zu versehen.

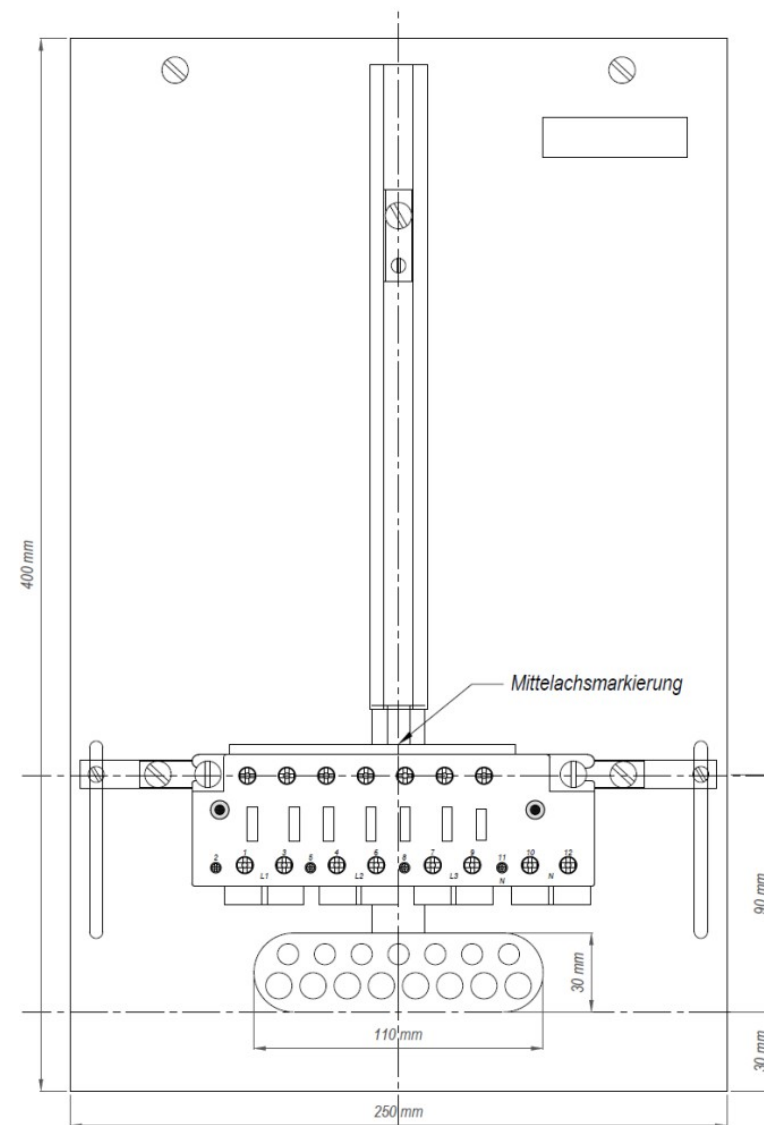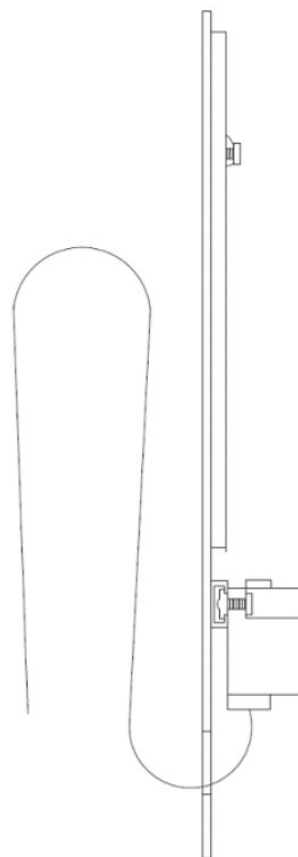

Zugelassene Produkte

- Hager 100A, Leiterquerschnitte von 2.5 bis 35mm²
- Hager Abdeckhaube

KJ31CH01
KJ31Z3

E-Nr. 169 027 024
E-Nr. 169 027 214

Zähleranschlussklemme für Messapparate

C 7.6.2 (a)
Version: 01.06.2025

☒CKW ☐ewl ☐EWN ☒EWO ☐WWZ ☐EBS ☐EWS ☒energieUri

C 7.6.2 (a) Zähleranschlussklemme für Messapparate

eweco EWC901-80-P 80A (orange) – Leiterquerschnitt 2.5 bis 35mm²

- Bauliche Veränderungen, z. B. Neu-, Umbauten, Sanierungen, Erweiterungen usw., welche den Messkreis (Direktmessungen) tangieren, bedingen den Einbau von Zähleranschlussklemmen.
- Die Zähleranschlussklemme ist bauseitig zu liefern und gemäss Dispo zu installieren.
- Beim Verwenden von Litze-Leitern / flexible Leiter sind Aderendhülsen zu verwenden.
- Hinter der Apparatetafel ist die übliche Reserveschleife für alle Leiter vorzusehen.
- Der Abstand zwischen Unterkante der Apparatetafel bis Mitte horizontaler Apparateschiene muss 120 mm betragen.
- Die Mittelachsmarkierung der Zähleranschlussklemme muss auf die Mittelachse der vertikalen Apparateschiene ausgerichtet sein (siehe Dispo).
- Das maximale Drehmoment der Anschlussklemme ist gemäss Hersteller zu beachten.
- Die Anschlussenden der Steuerleiter vor der Apparatetafel müssen mindestens 250 mm betragen und sind zu isolieren.
- Bis zur Zählermontage ist die Zähleranschlussklemme mittels Abdeckhaube oder Abdeckband gegen Fremdkörper / Staub zu schützen. Bis dahin dürfen keine Bezügerüberstromunterbrecher eingeschaltet werden. Reserve-Zählerplätze sind in **jedem Fall** mit der transparenten Abdeckhaube zu versehen.



Zugelassene Produkte

- eweco EWC901-80-P 80A (orange), Leiterquerschnitte von 2.5 bis 35mm²

E-Nr. 169000029 / EAN 7640343357633

- eweco Abdeckhaube transparent - bei Reserve-Zählerplatz

E-Nr. 169900029 / EAN 7640343358210

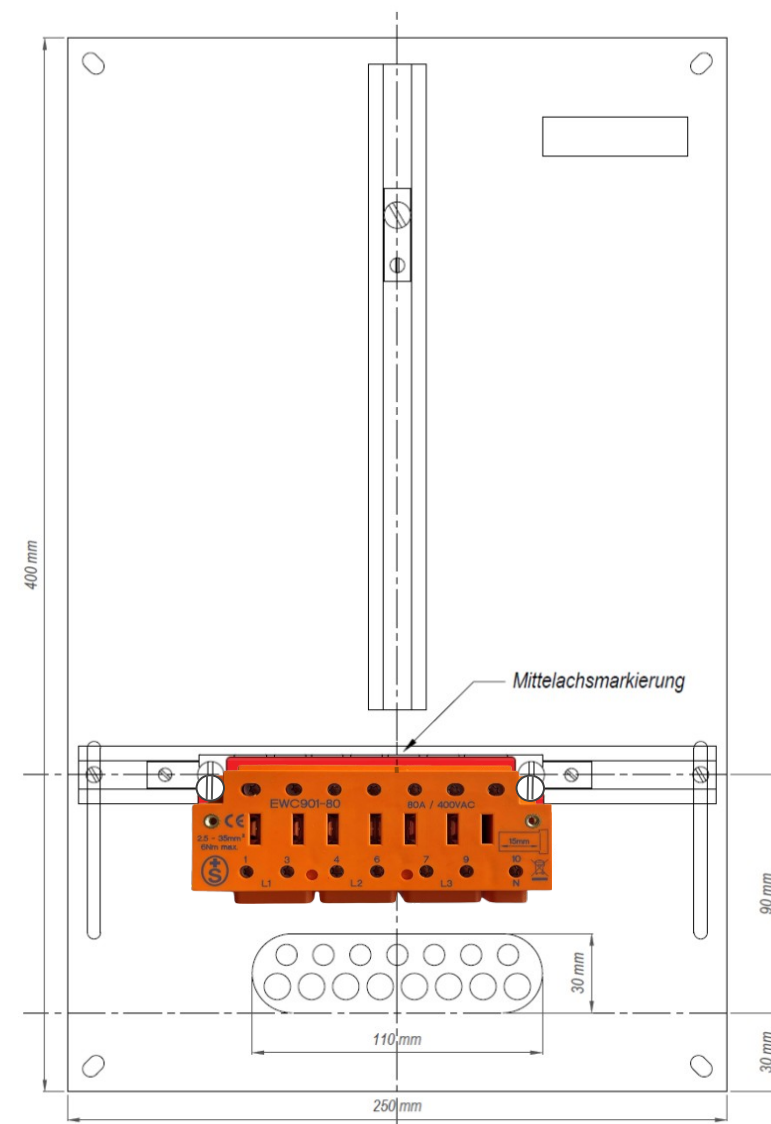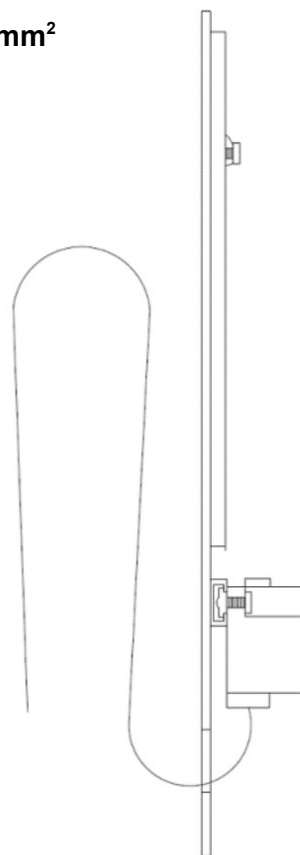

Zähleranschlussklemme für Messapparate

C 7.6.2 (a)
Version: 01.06.2025

☒CKW ☐ewl ☒EWN ☒EWO ☐WWZ ☐EBS ☐EWS ☒energieUri