



C 7.10.1 (a) Verdrahtung der Messeinrichtung

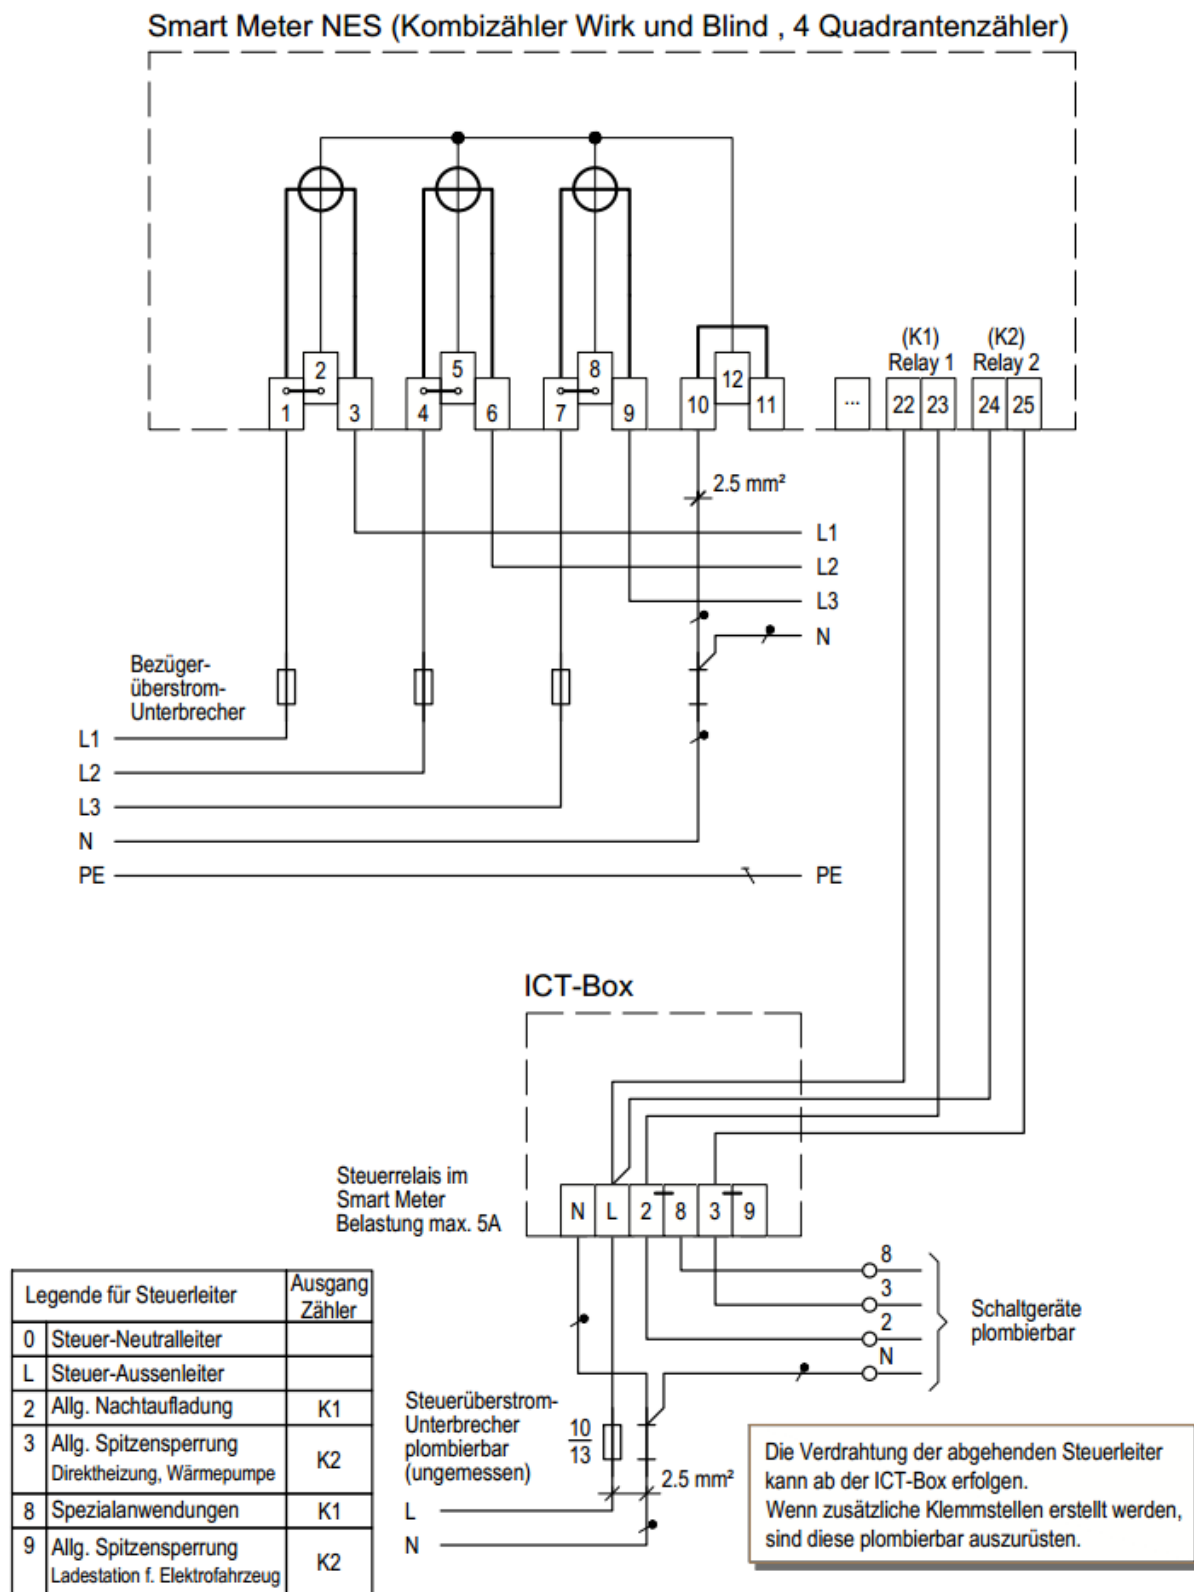

Verdrahtung der Messeinrichtung

C 7.10.1 (a)
Version: 01.12.2022

C 7.10.1 (b) Verdrahtung der Messeinrichtung

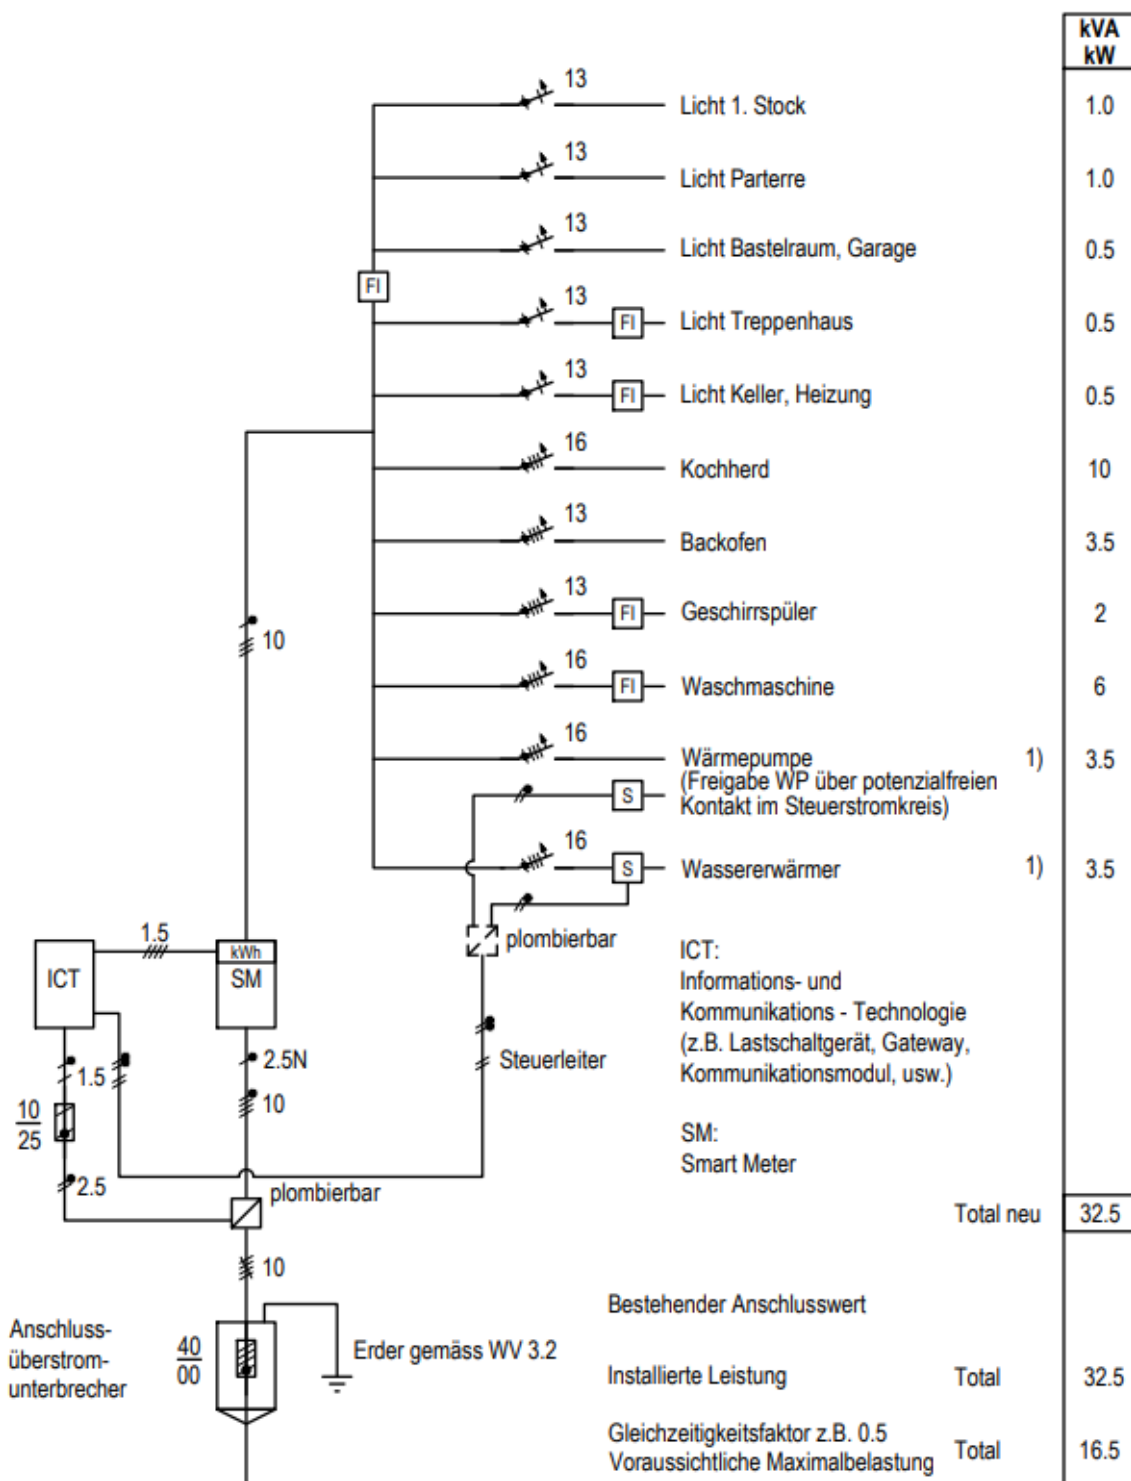

1) Gemäss Bestimmungen VNB

Die Verdrahtung der abgehenden Steuerleiter kann ab der ICT-Box erfolgen.
Wenn zusätzliche Klemmstellen erstellt werden, sind diese plombierbar auszurüsten.

C 7.10.1 (c) Zählereinrichtung MFH / Gewerbe

