


C 10.1.1.a Steuerung von PV-Anlagen ≥ 0.8 kVA bis ≤ 30 kVA 1 Relais

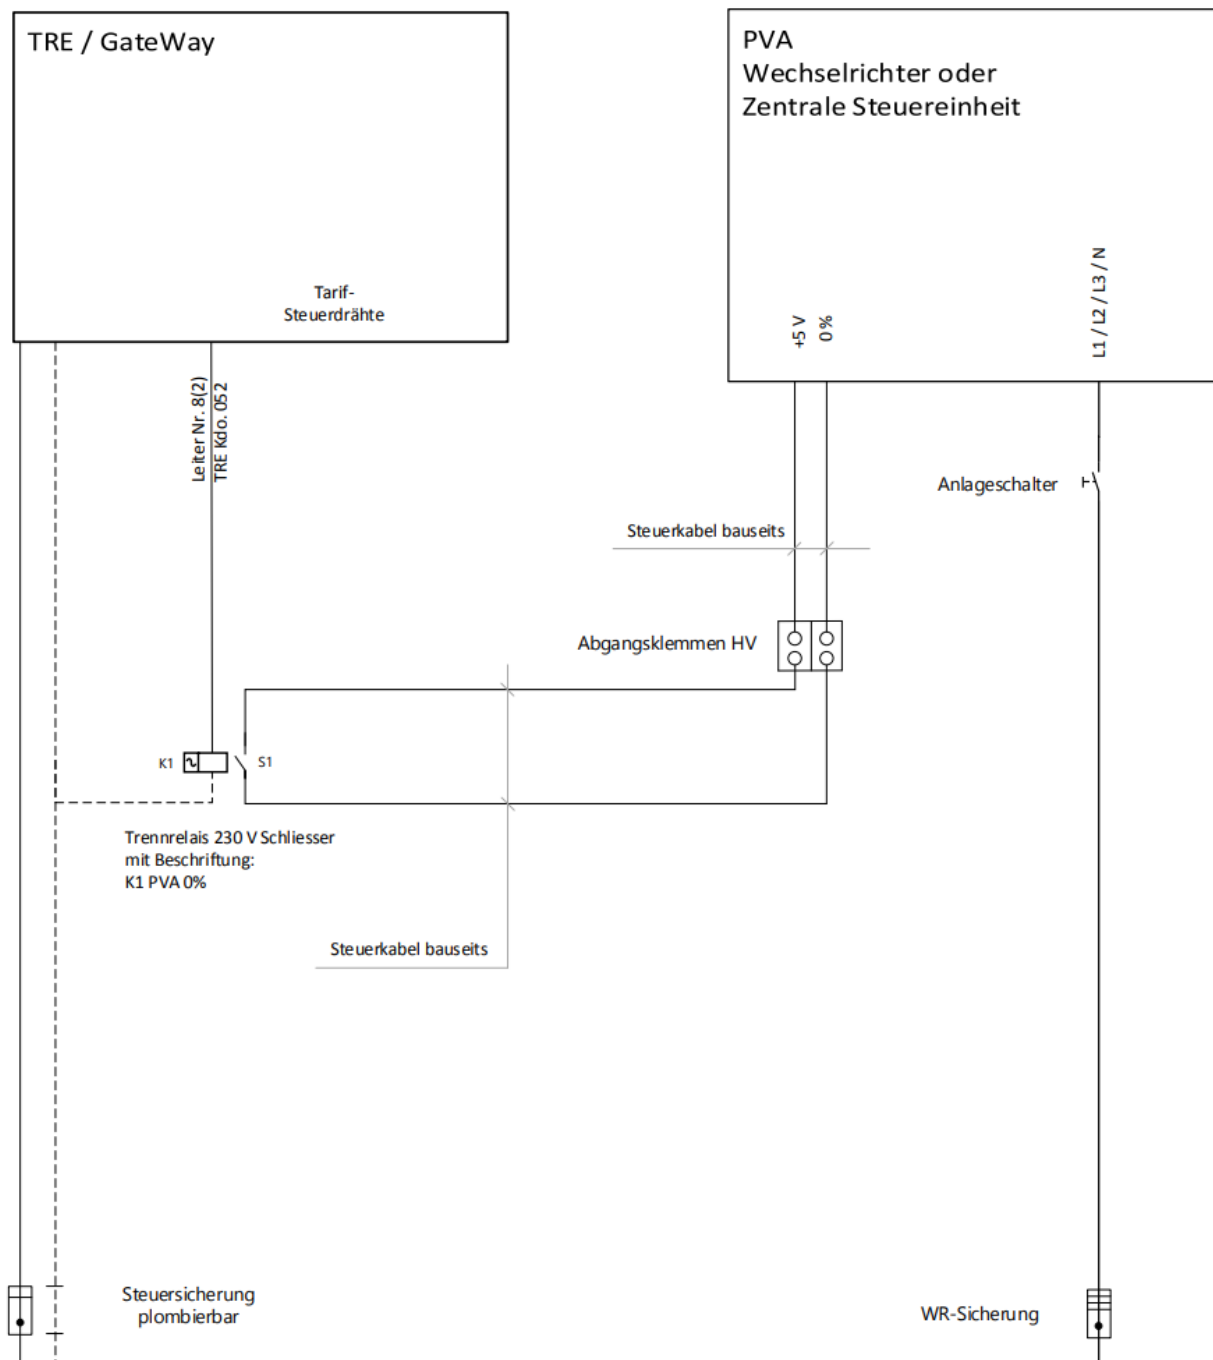

Funktion	TRE Kommando	Schaltzeit (Änderungen vorbehalten)	Steuerleiter-Kennzeichnung		
			alte Kennzeichnung	neue Kennzeichnung	
EEA (<30 kVA) 0% Produktion	052	Abschaltung 0% (Bei kritischen Netzzustand)		Leiter-Nr.	Zusatz-Nr.
				8	(2)