


C 10.1.1.b Steuerung von PV-Anlagen ≥ 0.8 kVA bis ≤ 30 kVA 2 Relais

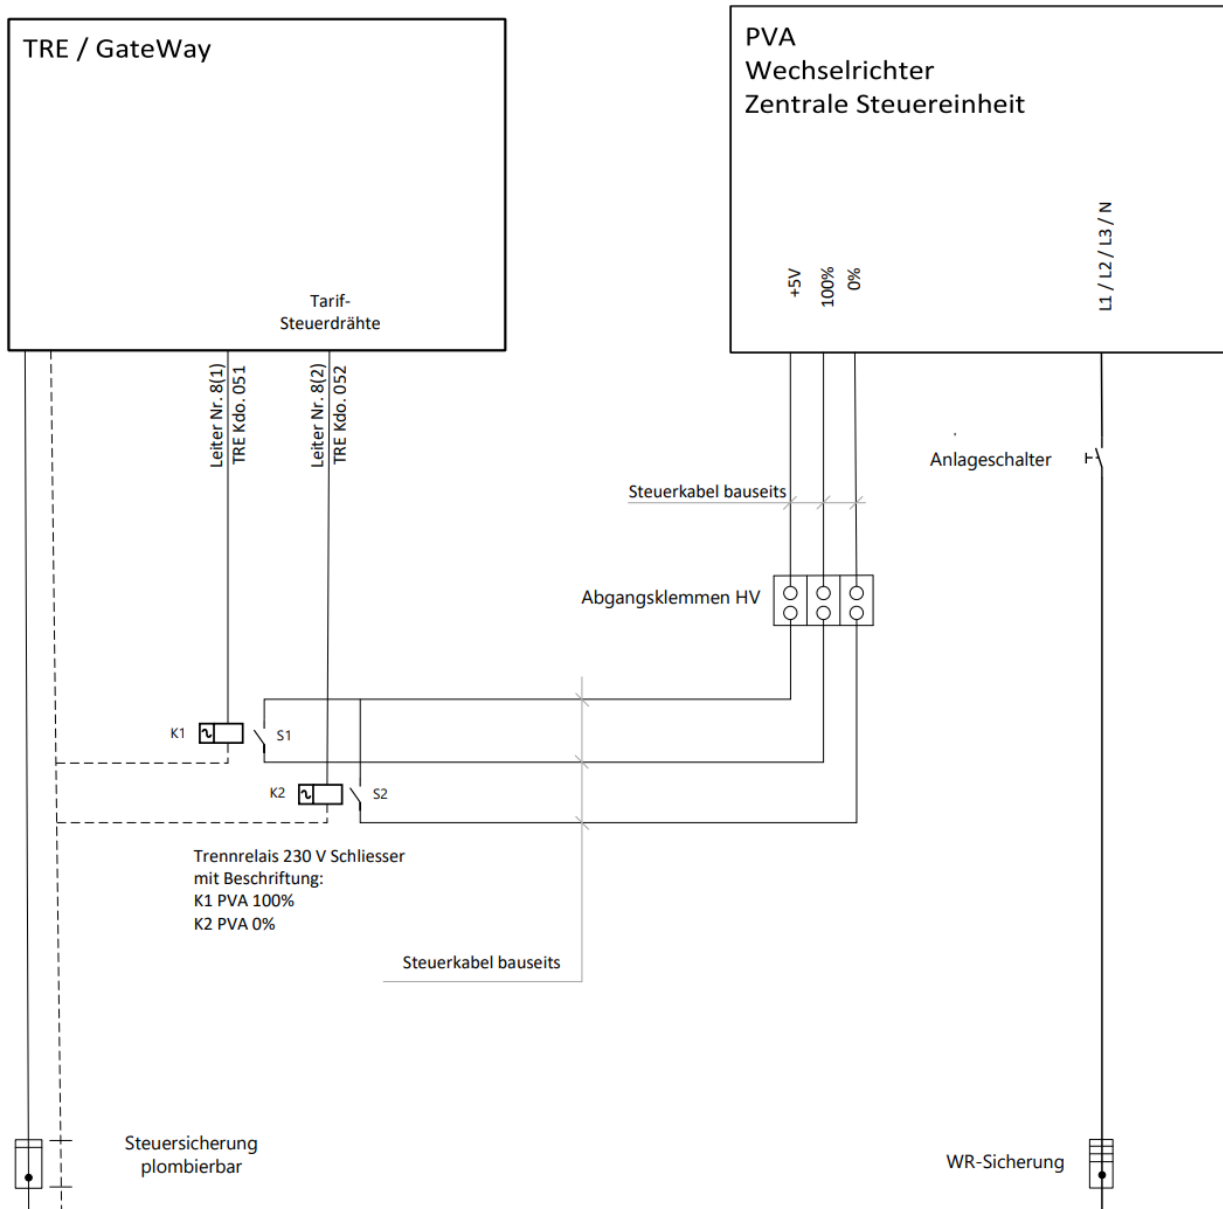

Funktion	TRE Kommando	Schaltzeit (Änderungen vorbehalten)	Steuerleiter-Kennzeichnung		
			alte Kennzeichnung	neue Kennzeichnung	
EEA (<30 kVA) 100 % Produktion	051	Nomalbetrieb 100%		8	(1)
EEA (<30 kVA) 0 % Produktion	052	Abschaltung 0% (Bei kritischen Netzzustand)		8	(2)