


C 10.1.2 Steuerung von PV-Anlagen >30 kVA bis 250 kVA

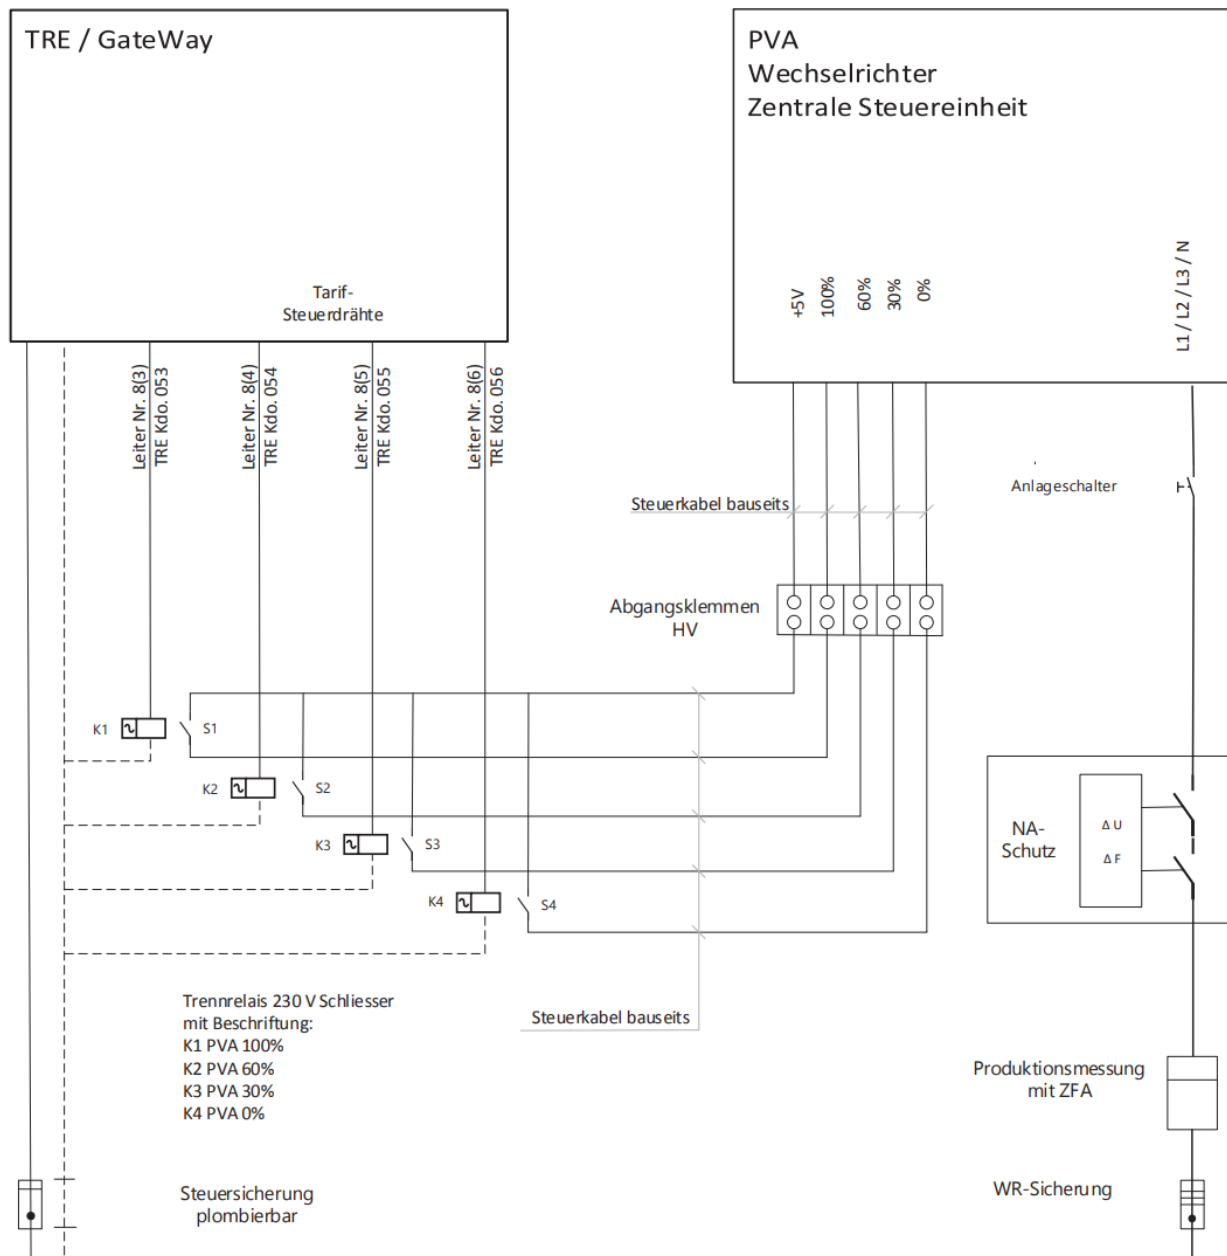

Funktion	TRE Kommando	Schaltzeit (Änderungen vorbehalten)	Steuerleiter-Kennzeichnung		
			alte Kennzeichnung	neue Kennzeichnung	
EEA (>30 kVA) 100 % Produktion	053	Nomaltbetrieb 100%		8	(3)
EEA (>30 kVA) 60 % Produktion	054	Reduzierung auf 60% (Bei kritischen Netzzustand)		8	(4)
EEA (>30 kVA) 30 % Produktion	055	Reduzierung auf 30% (Bei kritischen Netzzustand)		8	(5)
EEA (>30 kVA) 0 % Produktion	056	Abschaltung 0% (Bei kritischen Netzzustand)		8	(6)