



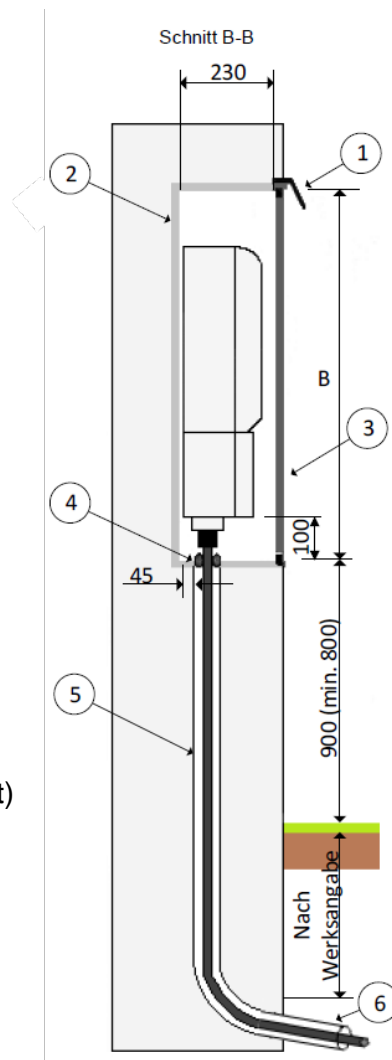

C 5.1.2 / 7.6.1 Aussenkasten mit Hausanschlusskasten und Tarifgeräten

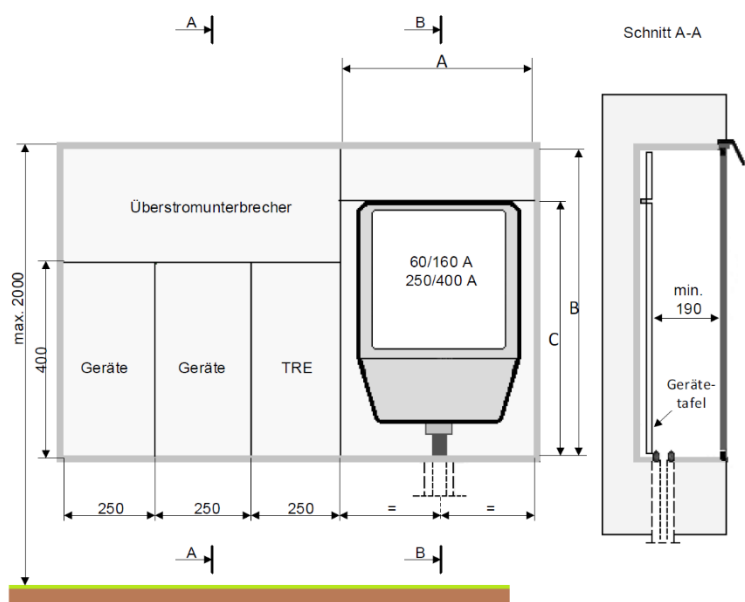

1. Wassernase oder Wetterschutz
2. Wärmeisolation min. 4 cm
3. Türe mit Luftzirkulationsöffnungen
4. Schutz gegen Feuchtigkeit und Wassereintritt (z.B. Densokitt)
5. Kabelschutzrohr bauseits gemäss Tabelle
6. Verlegung des Kabelschutzrohres mit Gefälle nach aussen

Für die Maueraussparung sind die Masse des Kastenlieferanten zu beachten

ewl					
Hausanschlusskasten	Anschlussicherung	min. Innenmasse in mm			Kabelschutzrohr mit Bogen ϕ
	ewl	A	B	C	
HSE 160A	0-125 A	450	700	550	120
SKD 250A	126-200 A	600	1200	1000	120
SKD 400A	201-400 A	600	1200	1000	120

Absicherung bei Dauerlast max. 80%

EBS					
Hausanschlusskasten	Anschlussicherung	min. Innenmasse in mm			Kabelschutzrohr mit Bogen ϕ
	EBS	A	B	C	
160A	≤ 160 A	450	700	550	100 oder 2x60 ab Vorschacht
DIN	≥ 160 A	600	1200	1000	nach Absprache

Absicherung bei Dauerlast max. 80%

CKW EWN EWO WWZ EWS EWA					
Hausanschlusskasten	Anschlussicherung	min. Innenmasse in mm			Kabelschutzrohr mit Bogen ϕ
		A	B	C	
60A / 160A		450	700	550	80
250A / 400A		600	1200	1000	120

Absicherung bei Dauerlast max. 80%

Entwässerung nach Angabe des VNB