




C 7.10.2(a-f) Verdrahtung der Tarifapparate Wandlermessung 3 x 400/230 V Kombinierte Wirk- und Blindenergiezähler

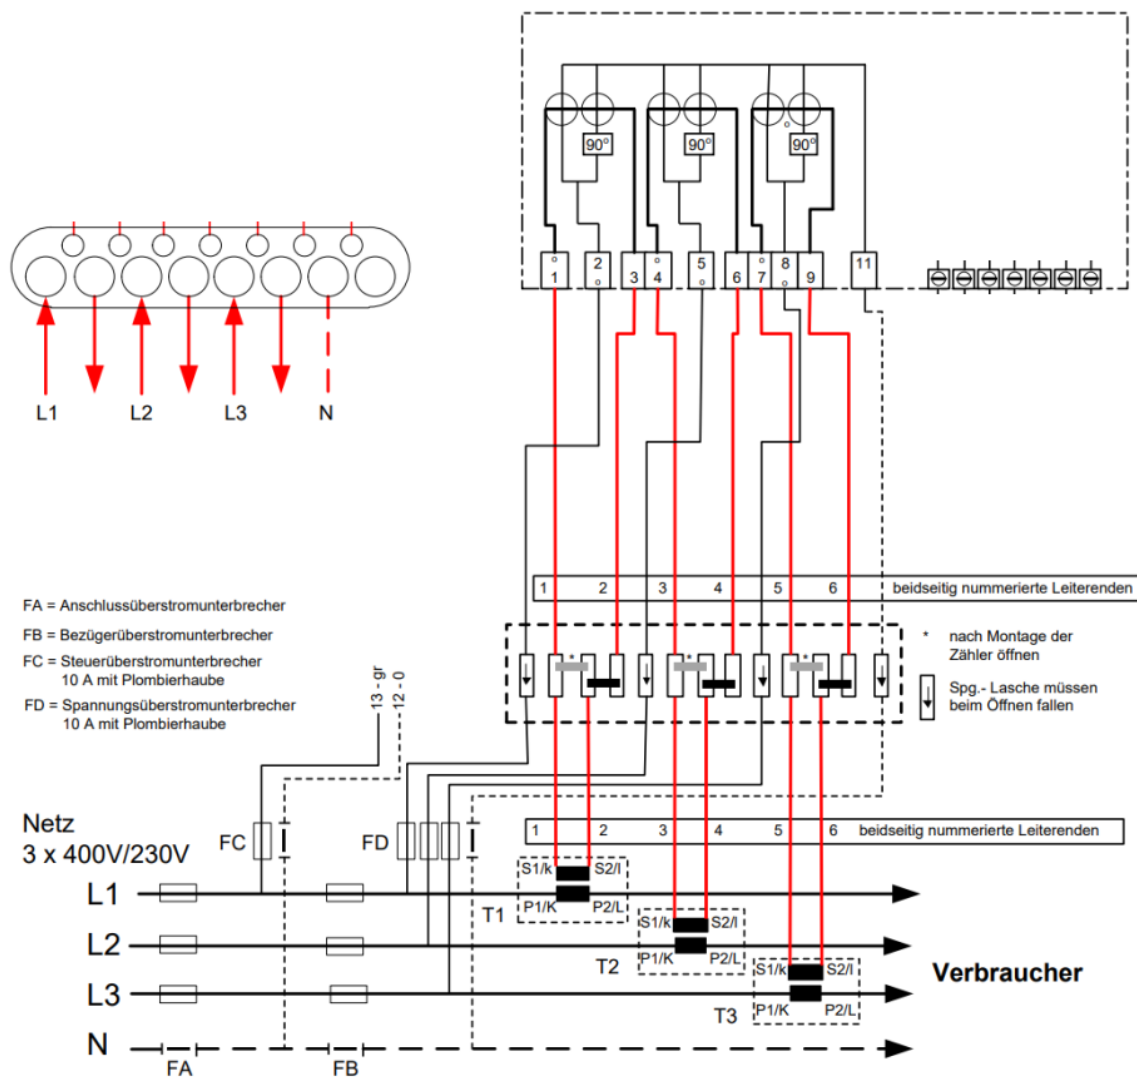

Strom- und Spannungskreise (Die Leiterquerschnitte gelten bis zu einem max. Abstand von 20m / siehe auch WV 7.9 / 7.10)			
Stromkreis 4mm ²	Spannungskreis 2.5mm ²	Tarifsteuerung 1.5mm ²	Hinweise
1/2 Braun	8 Braun	- Tarifsteuerung gem. untenstehender Tabelle	- Drehsinn beachten
3/4 Schwarz	9 Schwarz	- Spezialsteuerung wird ein sep. Schema abgegeben	
5/6 Grau	10 Grau	- Leiterkennzeichnung Siehe WV C 6.2.7	
Enden nummeriert	11 Hellblau		