





C 7.10.1 (a) Verdrathung der Messeinrichtung



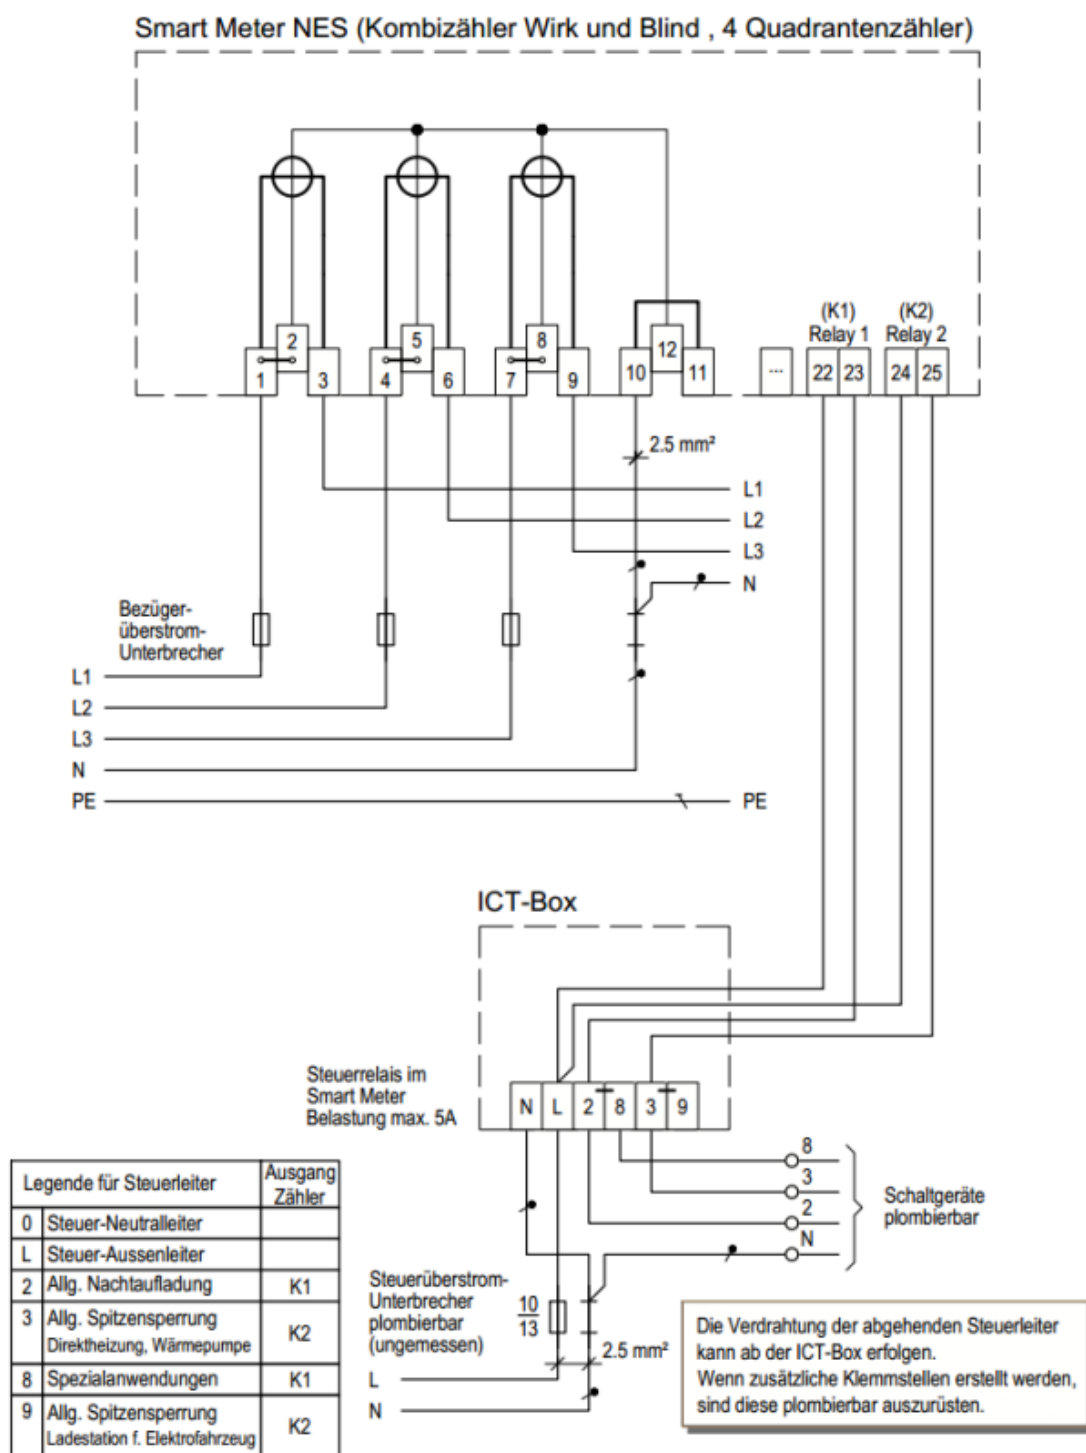

C 7.10.1 (b) Verdrahtung der Messeinrichtung

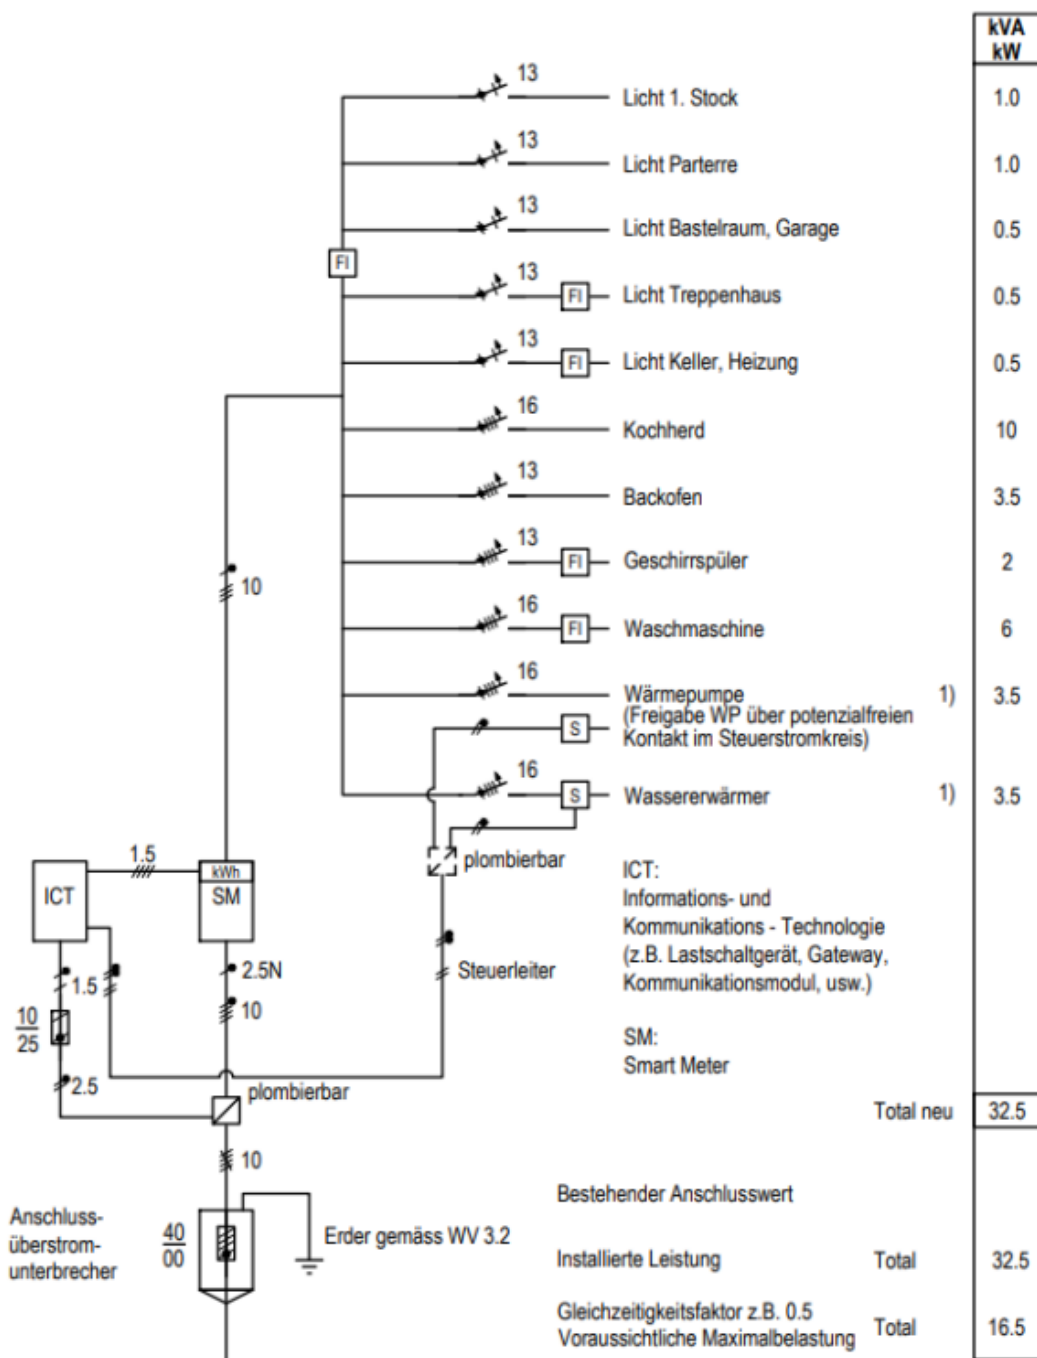

1) Gemäss Bestimmungen VNB

Die Verdrahtung der abgehenden Steuerleiter kann ab der ICT-Box erfolgen.
Wenn zusätzliche Klemmstellen erstellt werden, sind diese plombierbar auszurüsten.



C 7.10.1 (b) Verdrahtung der Messeinrichtung

